


# TUNNELING

ROČNÍK 18

4 / 2012

ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE  
MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

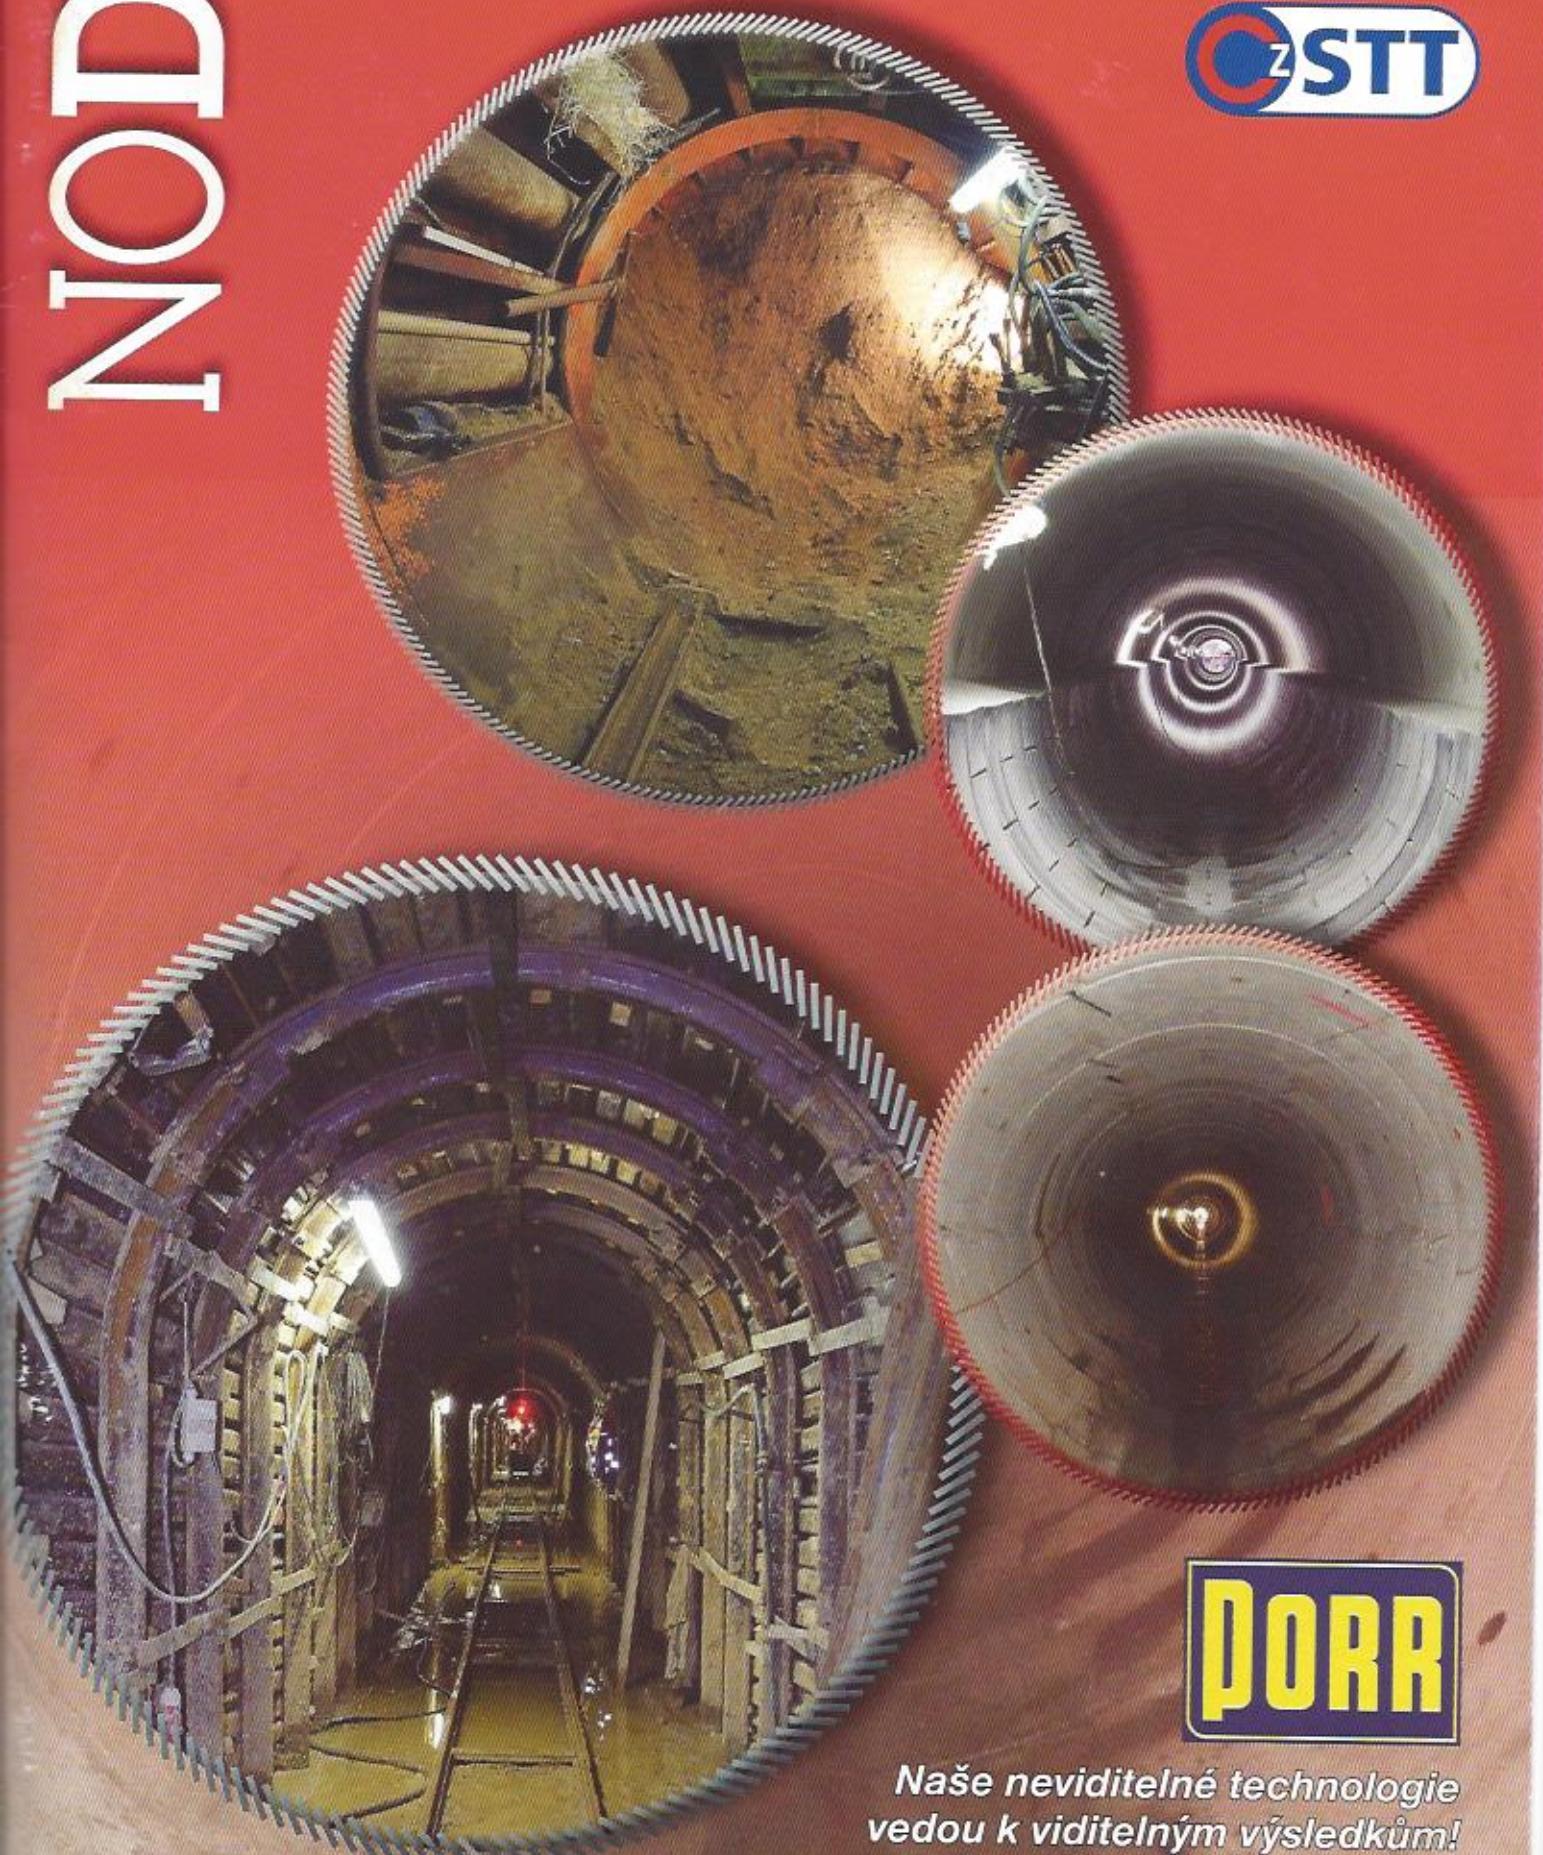

*Naše neviditelné technologie  
vedou k viditelným výsledkům!*

# REKONSTRUKCE VODOVODU DN 200 BEZVÝKOPOVOU METODOU BERSTLINING ZA POUŽITÍ TRUBNÍHO MATERIÁLU Z TVÁRNÉ LITINY

**Ing. Petr Krejčí**

Duktus litinové systémy, s.r.o.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Investor:               | Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. |
| Projektant:             | VODIS Olomouc s.r.o.                       |
| Hlavní zhotovitel:      | MODOS, spol. s. r.o.                       |
| Zhotovitel technologie: | DORG, spol. s. r.o.                        |
| Dodavatel materiálu:    | Duktus litinové systémy, s.r.o.            |

Některé stávající sítě městské infrastruktury, které jsou po desítky let v provozu, je dnes nutné kvůli jejich poruchovému stavu vyměňovat či rekonstruovat. Původně vybudované potrubní vodovodní sítě v mnoha případech již nesplňují požadavky na bezporuchový spolehlivý provoz a dodavatel vody tím přichází o nemalé finanční prostředky. Tam, kde byl dříve v ulicích měst k dispozici dostatek volného prostoru, dnes probíhá hustá automobilová doprava, okraje silnic jsou nepřístupné kvůli parkujícím autům a zásobovací vozy často parkují v druhé řadě a blokují provoz. Pokud v těchto místech musí probíhat výměna stávajících vodovodních sítí v klasických otevřených výkopech, dochází k mnoha negativním jevům. Tyto jevy mají vliv na obyvatele, finanční prostředky a životní prostředí. Je logické, že pokud dochází k výměně potrubí ve frekventované ulici, dojde tím v jiných ulicích mnohdy k dopravním kolapsům, zvýšení hluku a emisí z výfukových plynů po dobu několika týdnů. Další negativum pokládky otevřeným výkopem ve městech je i např. v omezení přístupu obyvatelům do jejich bytových domů, ale i do nákupních center atp. Není proto divu, že vzniklo odvětví bezvýkopového stavitelství se speciální strojovou technikou, stavebními postupy a technickými předpisy, které musí být vhodné pro bezvýkopovou montáž a pokládku vodovodního potrubí.

Použití bezvýkopových technologií při pokládce trubních systémů k různým účelům dnes v ČR není nic neobvyklého. I tvárná litina jako trubní materiál si nachází své pevné místo a stává se rozšířeným a oblíbeným řešením u investorů. Provozovatelům zejména pro svou dlouhou životnost, spolehlivost a odolnost vůči vnějšímu zatížení zase zaručuje mnohaleté bezstarostné období.

Jedním z realizovaných projektů pomocí bezvýkopové technologie pokládky je rekonstrukce vodovodu v Litovli - Pałackého ulici. Jedná se o pokládku v intravilánu a je zajímavé, že jsou zde citlivě vybrány úseky kombinované. Tedy částečně pokládku do otevřeného výkopu, částečně bezvýkopově, právě podle vhodnosti konkrétní technologie. Výsledkem je maximální efektivita vynaložených nákladů na výstavbu. Dochází tak k minimálnímu zásahu do zpevněných ploch, které se na trase nacházejí: asfaltová komunikace, dlážděný pruh podél komunikace, autobusová zastávka a dlážděné chodníky.

Pro tuto lokalitu byla zvolena bezvýkopová metoda Berstlining.



Pokládka potrubí za plného provozu, stavba Litovel

Berstlining se používá při obnově potrubí v jeho původní trase. Existující staré potrubí se roztrhá pomocí trhací hlavice, vytlačí se do okolní zeminy a zatahne se nové potrubí. Nezanedbatelná je zde výrazná rychlosť pokládky potrubí touto metodou.

Pokládka probíhá přes startovací jámu (o rozměrech 1,2 m x 8 m), kam se vkládá nové potrubí z tvárné litiny tažené na tažných tyčích stroje umístěných uvnitř starého potrubí, a koncové jámy (o rozměrech 2 m x 3 m), kde je umístěn tažný stroj. Délky úseků se pohybovaly od 50 m do 130 m a byly požity tažné sily 250 kN.

Nejprve dojde k protažení tažných tyčí stávajícím potrubím do startovací jámy. Protože stávajícím trubním materiálem je šedá litina DN 200, připojí se trhací hlavice s žebry, následně rozširovací hlavice, která vytváří potřebný prostor pro potrubí z tvárné litiny s hrdlem, které pak následuje za hlavici. Hlavice drtí staré potrubí ze šedé litiny a vytváří prostor pro zatažení nové tvárné litiny.



Koncová jáma s tažným zařízením, stavba Litovel



*Trhací hlavice zajíždí a rozblíží stávající potrubí z šedé litiny, dále následuje rozširovací hlavice s potrubím, stavba Litovel*

Postup pokládky a zvolený trubní materiál s mechanickou ochranou vychází z předpisu DVGW - GW 323 z r. 2004. Tento předpis přímo určuje pro pokládku Berstliningem použití potru-

bí s ochranným obalem z cementové malty OCM/ZMU s klobovými násuvnými bezešroubovými spoji BLS s návarkem.

Použití obalu OCM/ZMU je záměrné,

neboť z důvodu výskytu nalámaných ostrých střepů či kameniva by při použití jiné (např. epoxid či PE a PUR) ochrany docházelo ke znatelnému poškození tvárné litiny a tím by byla porušena podstata celého projektu.

Samotné potrubí je vyráběno v souladu s ČSN EN 545, EN 15 542 a je opatřeno vnitřním vyložením cementovou výstelkou z vysokopevného cementu. Spoj BLS je díky své vnitřní konstrukci pro zatahování potrubí přímo vyvinutý. Hladký konec trouby s návarkem v hrdle blokuje pro DN 200 dva jistici segmenty s pojistikou, které jsou pro případ bezvýkopové pokládky doplněny o segment pro vyšší zatížení. Tako sestavený spoj pak nadstandardně odolává běžným provozním podminkám, umožňuje odklon v hrdle 4° a tedy pokládku do oblouku s poloměrem zakřivení 115 m a lze jej zatížit osouvační silou až 350 kN.




*Montáž potrubí, stavba Litovel*



*Spouštění potrubí do startovací montážní jámy, stavba Litovel*




Násuvný jištěný hrdlový spoj BLS® pro bezvýkopové technologie

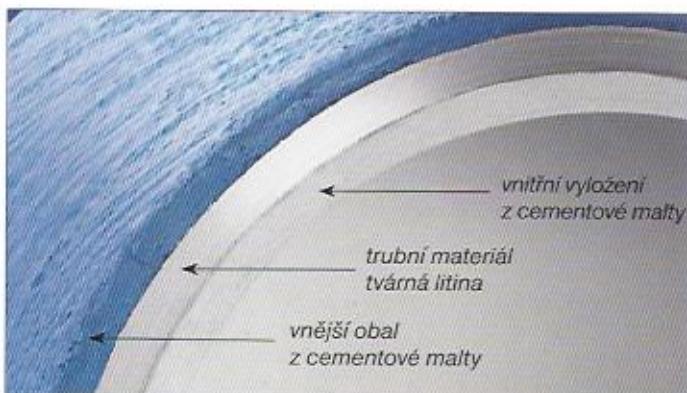

Řez potrubím z tvárné litiny s obalem z cementové malty pro bezvýkopové technologie

Potrubí na berstlining podle předpisu DWG W – GW 323 chrání vnější obal z cementové malty OCM, což je plasticky modifikovaná cementová malta na bázi vysokopečního cementu s tloušťkou 5 mm, která je navíc vyztužená plastickou sifovou bandáží zajistující soudržnost a odolnost obalu. Tato ochrana primárně při bezvýkopové pokládce funguje jako mechanická ochrana potrubí z tvárné litiny proti poškození a oděru od ostrých úlomků roztrženého potrubí a nesoudržné zeminy. Pokud by na troubě nebyla, existuje zde velké nebezpečí narušení povrchové ochrany potrubí a tím i významné snížení jeho životnosti.

Navíc obal z cementové malty OCM/ZMU vycházející z ČSN EN 15 542 je podle ČSN EN 545 klasifikován i jako těžká protikorozní ochrana, tzn. dochází zde k prodloužení životnosti oproti klasické ochraně u klasické pokládky výkopem podle údaje výrobce až na 140 let. Za tímto účelem jsou spoje potrubí vybaveny CM ochrannými pryžovými manžetami chránícími trubní spoje a u bezvýkopové pokládky ochrannými plechovými limci, chránícími CM ochranné pryžové manžety při zatahování.

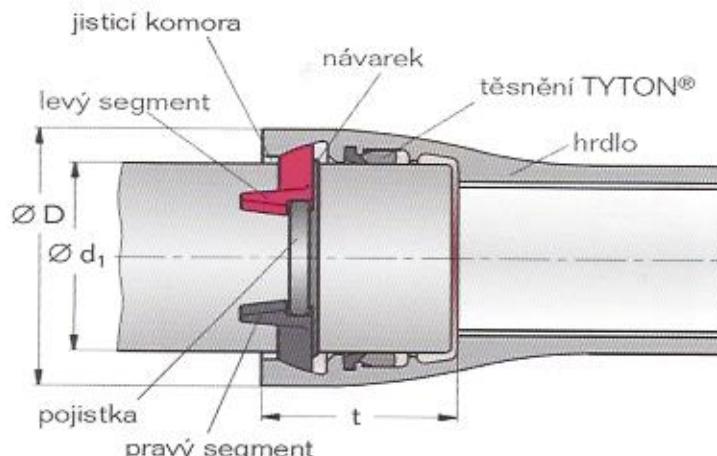

### Výhody tvárná litina/ostatní materiály

Závěrem shrnuji výhody bezvýkopové pokládky tvárné litiny berstliningem oproti klasickému výkopu:

- vysoká provozní bezpečnost,
- zvýšená ověřená životnost potrubí až 140 let (životnost ostatních materiálů pro vodovodní sítě je v rozmezí od 50 do 80 let),
- rychlosť pokládky dle DN potrubí až 150 m/den,
- vysoká dovolená tažná síla spoje,
- vysoká odolnost vůči zatížení od provozu,
- úsporné řešení pokládky z pohledu
  - zemních prací,
  - opravy poškozených povrchů,
- možnost vtahování do oblouku (úhly odklonů potrubí podle DN od 5° do 1,5°),
- úspora životního prostředí,
- nedochází k omezení komfortu bydlení obyvatel z přilehlé lokality.



Hrdla trub při zatahování jsou chráněna pryžovými manžetami a ochrannými limci, stavba Litovel